

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
BỆNH VIỆN NHI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 107/BVN-VTTBYT

Gia Lai, ngày 07 tháng 02 năm 2025

V/v yêu cầu báo giá lắp đặt thêm
ngõ ra khí Air, khí Oxy của Bệnh
viện Nhi tỉnh Gia Lai.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Biên bản họp ngày 05/02/2025 của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai về việc thống nhất lắp đặt thêm ngõ ra khí Air, khí Oxy của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai năm 2025.

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Lắp đặt thêm ngõ ra khí Air, khí Oxy tại Khoa Sơ sinh và Khoa Khám cấp cứu của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai năm 2025” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Địa chỉ: Thôn 6, xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam;

SĐT: 02693 797922;

Email: pvtbtyt.bvnhiql@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá (Bản gốc):

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư -TBYT Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, Thôn 6, xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam (Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi trước bản scan báo giá qua địa chỉ email nêu trên).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h00 ngày 07 tháng 02 năm 2025 đến trước 09h 00 ngày 18 tháng 02 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế yêu cầu báo giá:

Stt	Hàng hóa/dịch vụ	Đvt	SL
1	Hộp gen chứa ngõ ra khí Air xông khí dung Xuất xứ: Tri-tech Medical/Mỹ Bao gồm: - Ngõ ra khí Air Tri-tech/ Mỹ: 04 cái - Hộp gen chứa ngõ ra khí air dài 1,2m (băng đầu giường). Xuất xứ: Việt Nam: 01 cái - Ống đồng kết nối 4 ngõ ra bên trong hộp gen.	Bộ	1
2	Ngõ ra khí Air Model: Xuất xứ: Tri-tech/Mỹ Thông số kỹ thuật: Đường ống đồng loại OD 12 mm Chỉ chấp nhận kết nối khí OHMEDA	Cái	10
3	Ngõ ra khí oxy Xuất xứ: Tri-tech/ Mỹ Thông số kỹ thuật: Đường ống đồng loại OD 12 mm Chỉ chấp nhận kết nối khí OHMEDA	Cái	23
4	Ống đồng $\varnothing$ 16mm x 0,8mm	Mét	78
5	Ống đồng $\varnothing$ 12,7mm x 0,8mm	Mét	15
6	Bộ valve khóa nhánh (D16mm) Gồm hai đầu răng kết nối sòng, hàn kết nối ống đồng	Bộ	3
7	Lắp đặt Co - Tê - Nối - Giảm các loại Bao gồm: - Co 12,7mm: 28 cái - Tê 12,7mm: 12 cái - Nối 12,7mm: 28 cái - Co 12,7mm: 28 cái - Tê 12,7mm: 28 cái - Nối 12,7mm: 16 cái - Giảm 16-13mm: 28 cái	Bộ	1
8	Hộp nẹp trang trí đường ống đồng	Mét	25
9	Vật tư tiêu hao, nhân công lắp đặt, vận chuyển	HT	1
10	Dây điện CADIV 3.0	Mét	60
11	Ổ cắm điện băng đầu giường	Cái	16
12	Băng đầu giường (Kích thước 1,2m x 0,85m)	Mét	16
13	Hộp đế ngõ ra đôi	Bộ	10
14	Hộp đế ngõ ra đơn	Bộ	13
15	Bóng đèn 0,6m băng đầu giường	Bộ	5
16	Công tác đèn băng đầu giường	Cái	5



2. Địa điểm cung cấp lắp đặt, yêu cầu về vận chuyển, bảo quản như sau:

- Địa điểm cung cấp: kho Phòng Vật tư- TBYT, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai; Thôn 6, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

- Nhà thầu chào giá với Mức giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, các loại phí và chi phí vận chuyển đến kho Phòng Vật tư- TBYT, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

- Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm trước khi chào giá có thể đến Bệnh viện để khảo sát vị trí lắp đặt cụ thể hoặc tham khảo bản vẽ sơ bộ kèm theo.

- Các nội dung khác sẽ thống nhất khi thương thảo, ký kết hợp đồng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 100%.

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày bên mua nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**




Hoàng Ngọc Thành




SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG OXY VÀ KHÍ AIR KHOA SƠ SINH

Phòng Kangaru

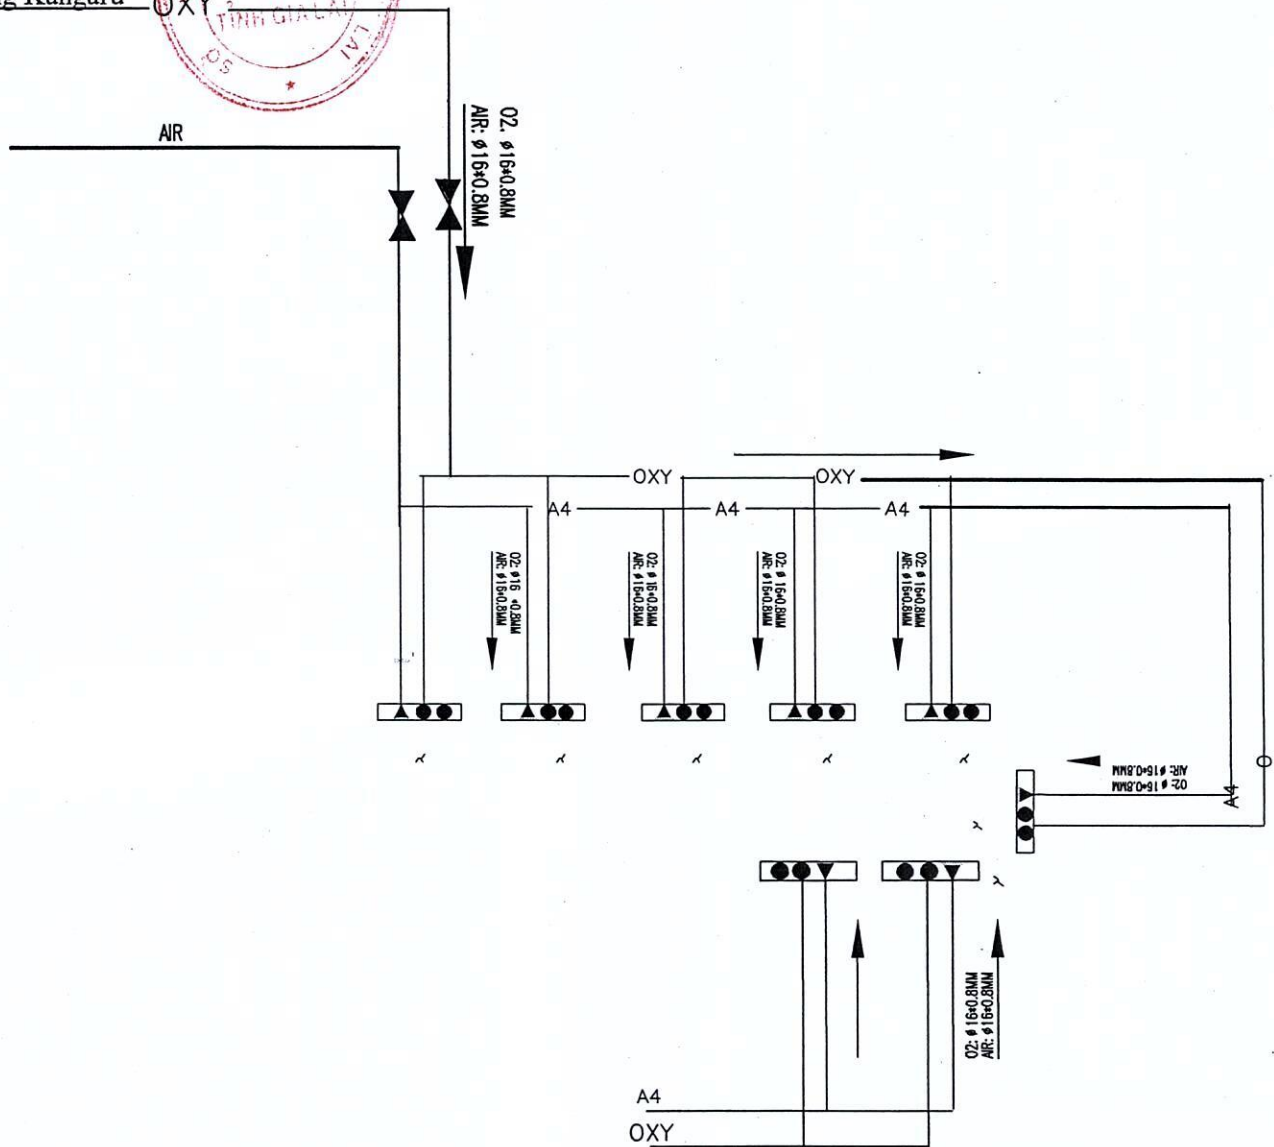

Phòng 2

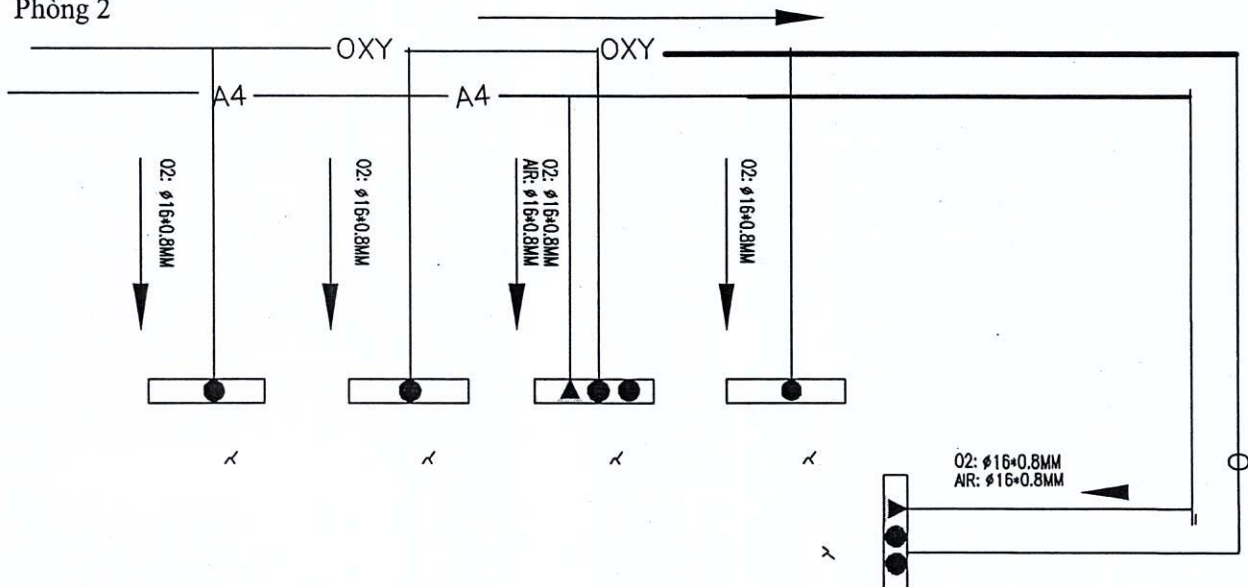



SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KHÍ AIR KHOA KHÁM

